
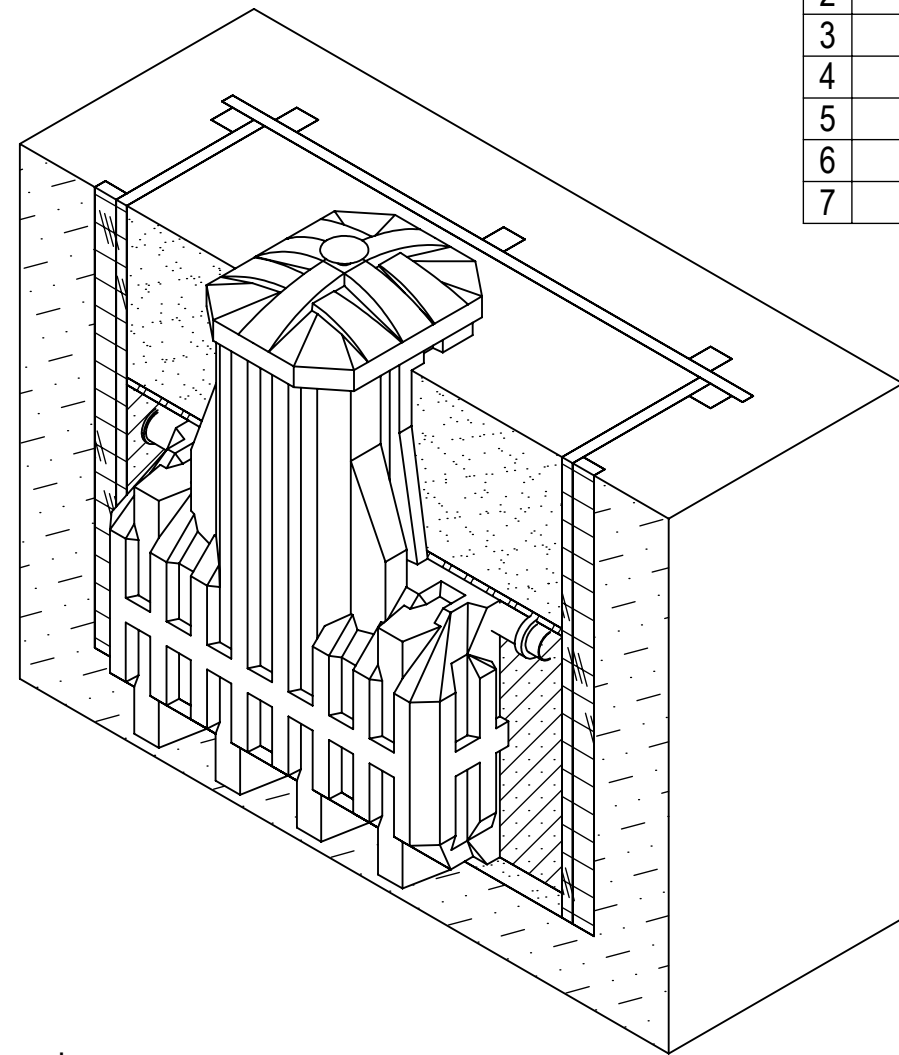
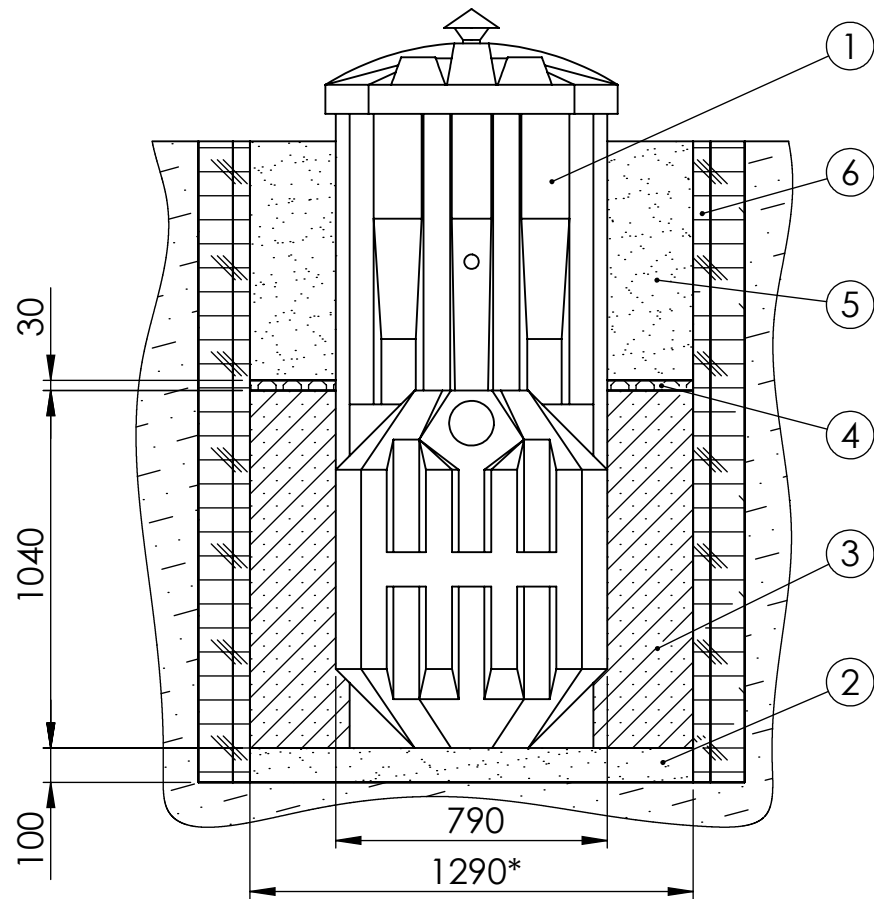


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

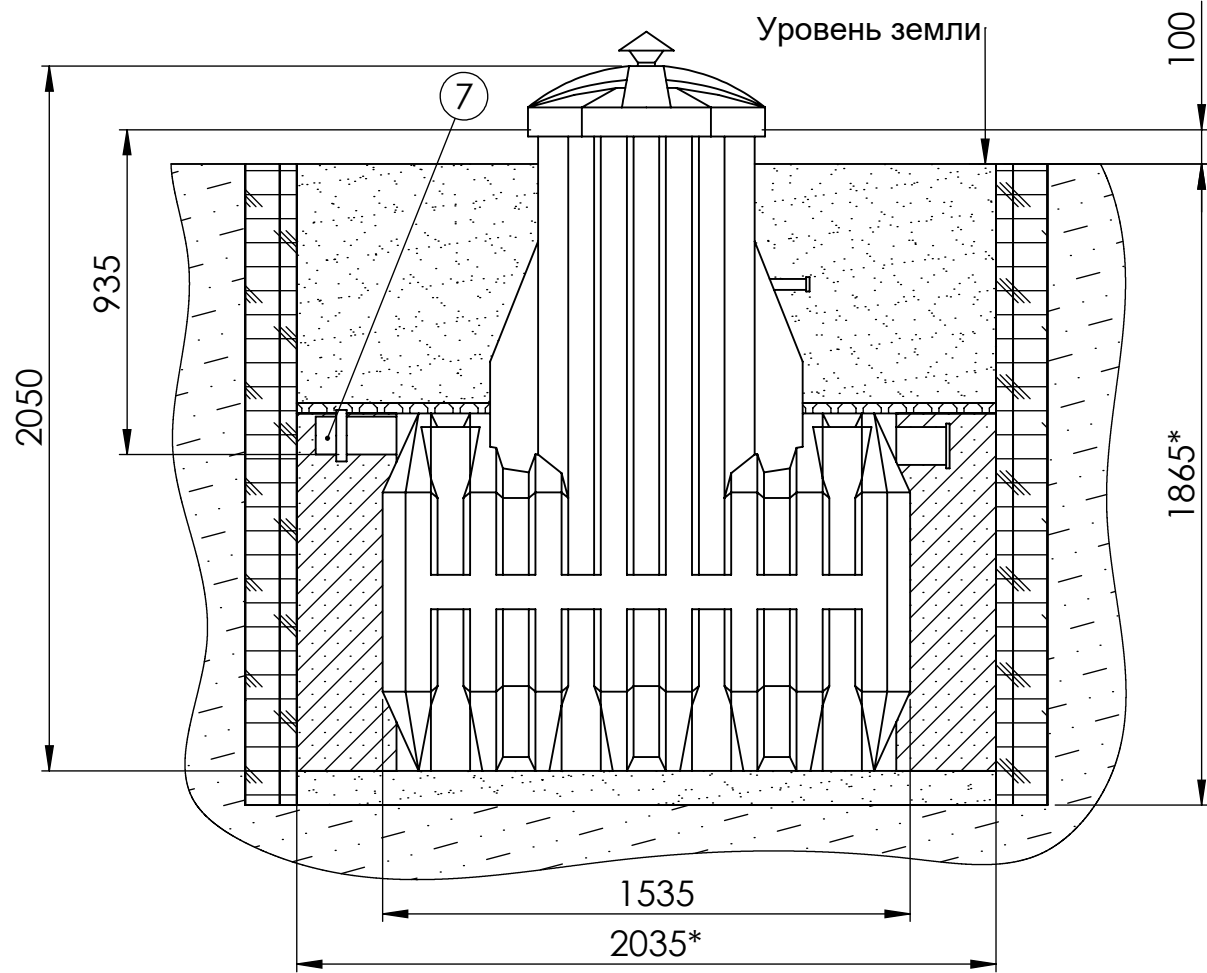

№	Наименование
1	Станция очистки. Эргобокс
2	Песчаная подушка
3	ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Опалубка
7	Муфта

- Спецификация материалов:
- Габаритные размеры котлована под станцию очистки (минимальные):
Длина - 2035 мм
Ширина - 1290 мм
Глубина - 1865 мм
 - Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.
 - Песок - не менее 1,4 м3
 - Цемент - не менее 250г
 - Вода (для заполнения станции) - не менее 1,3 м3
 - Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
 - Станция монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
 - Расстояние от края станции до края котлована должно быть 250 мм.
 - Монтаж станции производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
 - Станция утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
 - Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:5 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением станции водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
 - В случае плавуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована или очень высокого уровня грунтовых вод необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема. Эргобокс 3	Лист
						2