

Инв. № подл.

Подп. и дата


Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

2

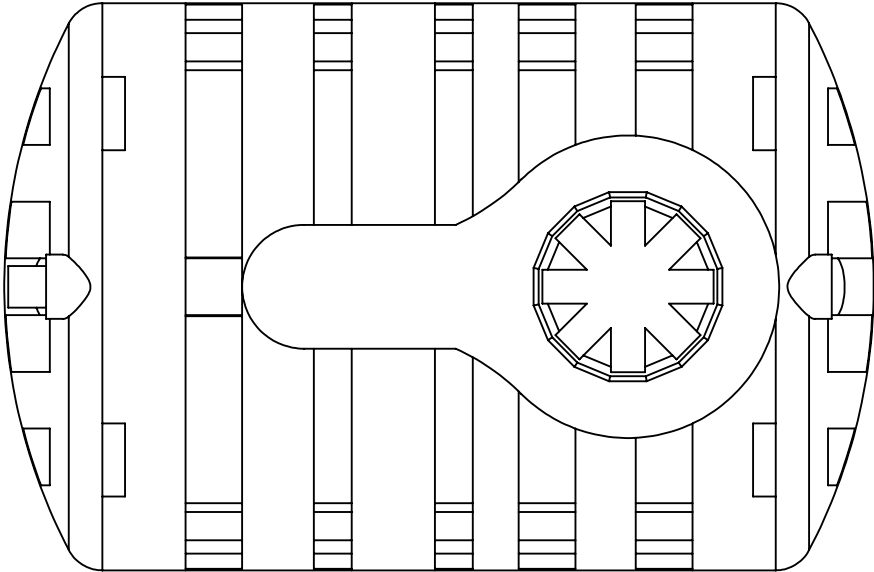


2300

725

Ø 110

2

1

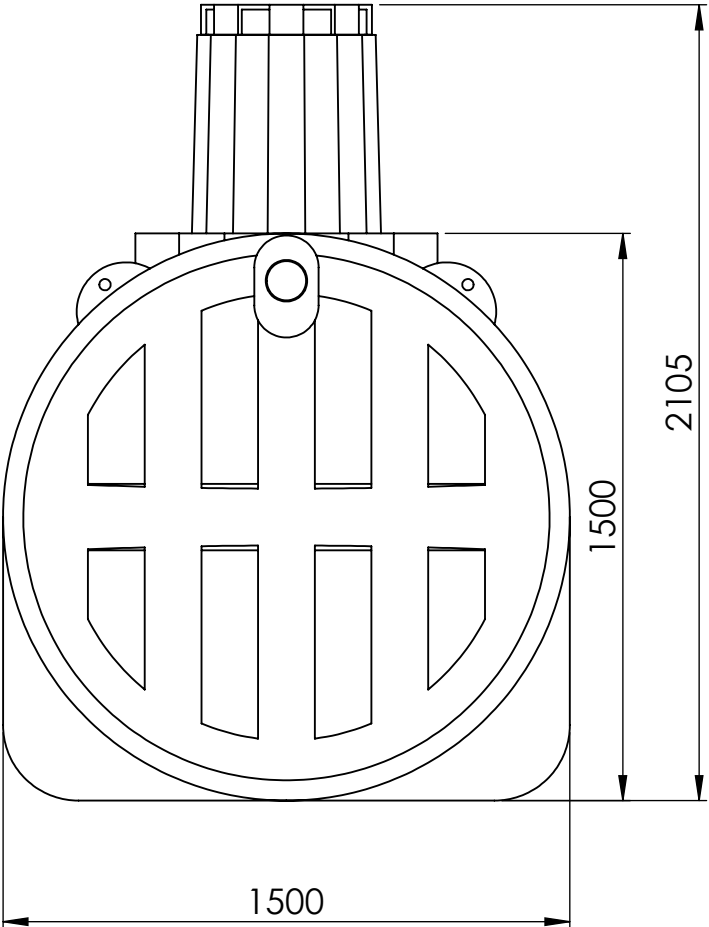

1500

2105

1500

1

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Накопитель 4

Лит.

Масса

Масштаб




Лист 1

Листов 2

1

Копировал

Формат А3

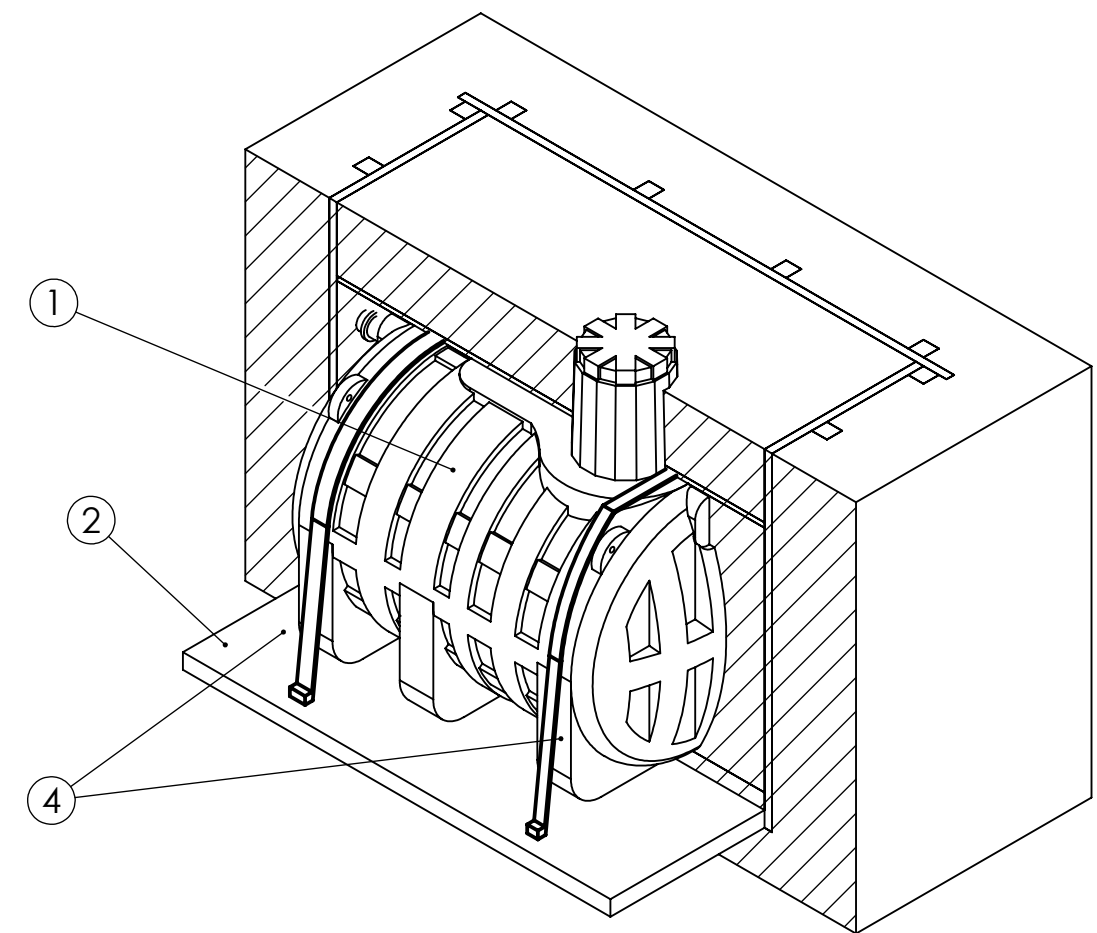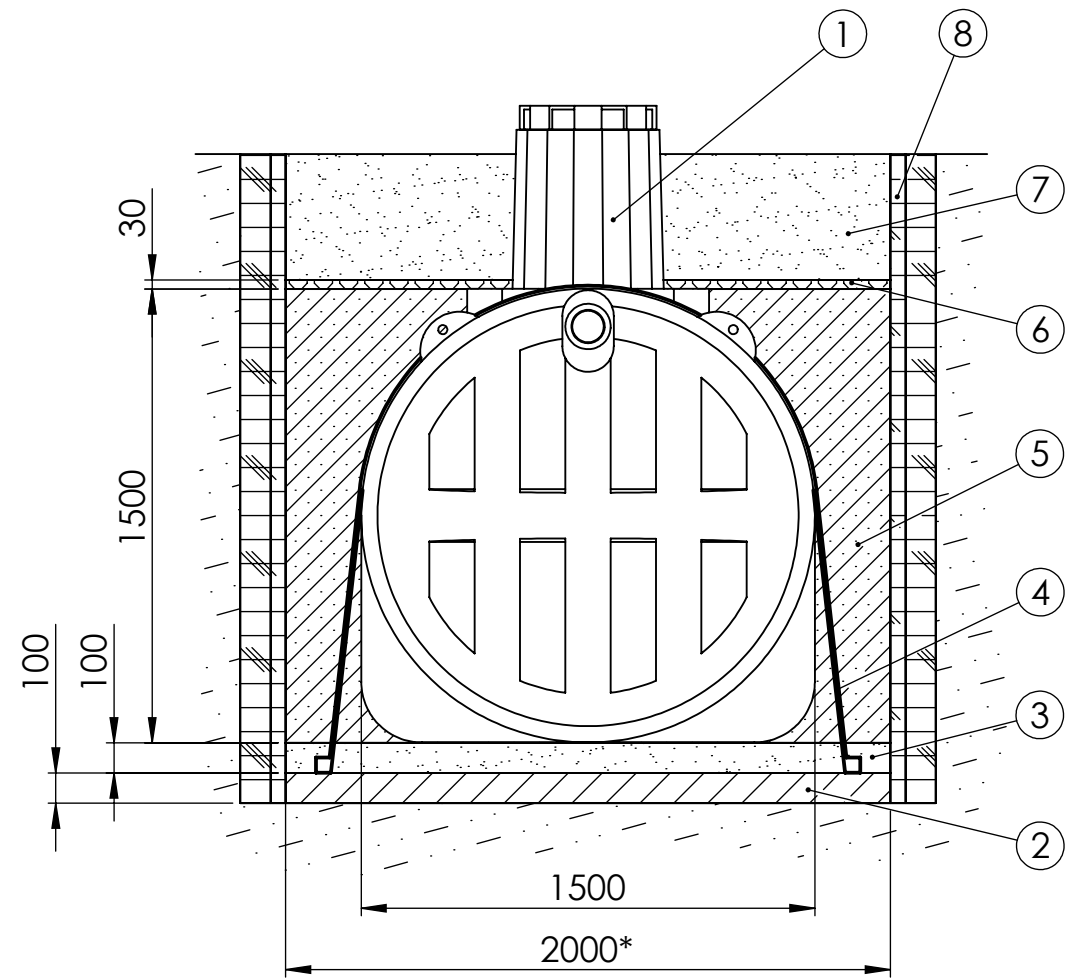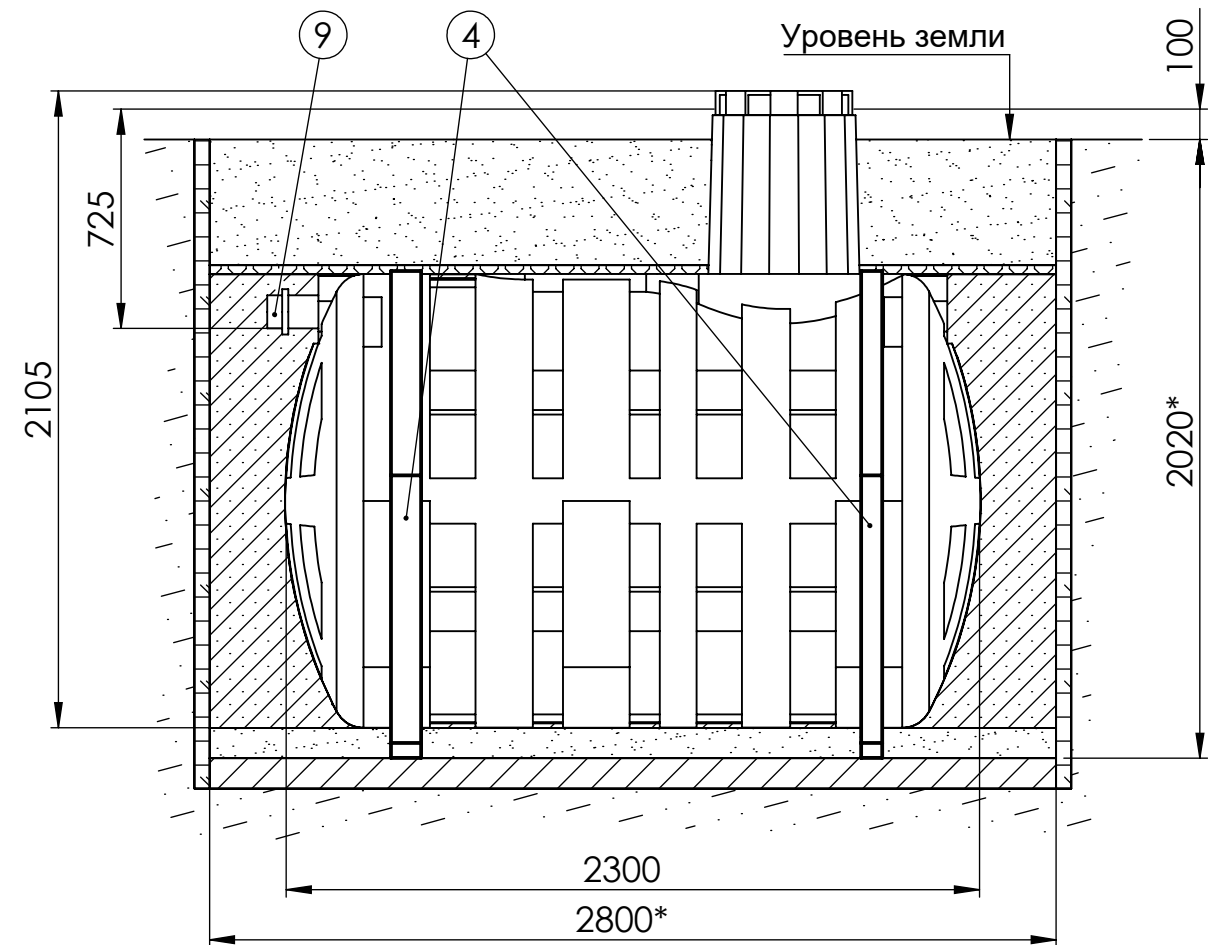

№	Наименование
1	Накопитель (ёмкость)
2	Ж-Б плита
3	Песчаная подушка
4	Строп (синт.)
5	ЦПС
6	Изоляция
7	Засыпка
8	Опалубка
9	Муфта

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под ёмкость (минимальные):
Длина - 2800 мм
Ширина - 2000 мм
Глубина - 2020 мм
- Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм
- Песок - не менее 3,48 м3
- Цемент - не менее 900 кг
- Вода (для заполнения ёмкости) - не менее 4 м3
- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Ёмкость монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
- Расстояние от края ёмкости до края котлована должно быть 250 мм.
- Монтаж ёмкости производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Ёмкость утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:3 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением ёмкости водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
- Ёмкость фиксируется на железобетонной плите толщиной не менее 100 мм с применением синтетических строп.
- В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема. Накопитель 4	Лист
						2